INDICAÇÃO Nº 4098/2025

Indica ao Prefeito a necessidade de remoção imediata de fios soltos e perigosos ao longo da Rua Ernesto Keller, especialmente no número 424, Bairro Jardim Eliza, além da autuação da empresa responsável, conforme legislação vigente.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, que se digne

DETERMINAR ao Setor competente da COPEL – Companhia Paranaense de Energia, estudo que viabilize a necessidade de remoção imediata de fios soltos e perigosos ao longo da Rua Ernesto Keller, especialmente no número 424, Bairro Jardim Eliza, além da autuação da empresa responsável, conforme legislação vigente.

J U S T I F I C A T I V A


Os fios indicados representam um grave risco à segurança da população, especialmente crianças que transitam nas proximidades e motociclistas que utilizam a via. Não se sabe se os fios estão eletrificados, aumentando o potencial de acidentes graves ou fatais. É imprescindível que a empresa responsável seja notificada e responsabilizada pela manutenção correta da rede elétrica, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade local.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2025.

Bosco Foz

Vereador

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/140A-E812-0DA8-6A13 e informe o código 140A-E812-0DA8-6A13

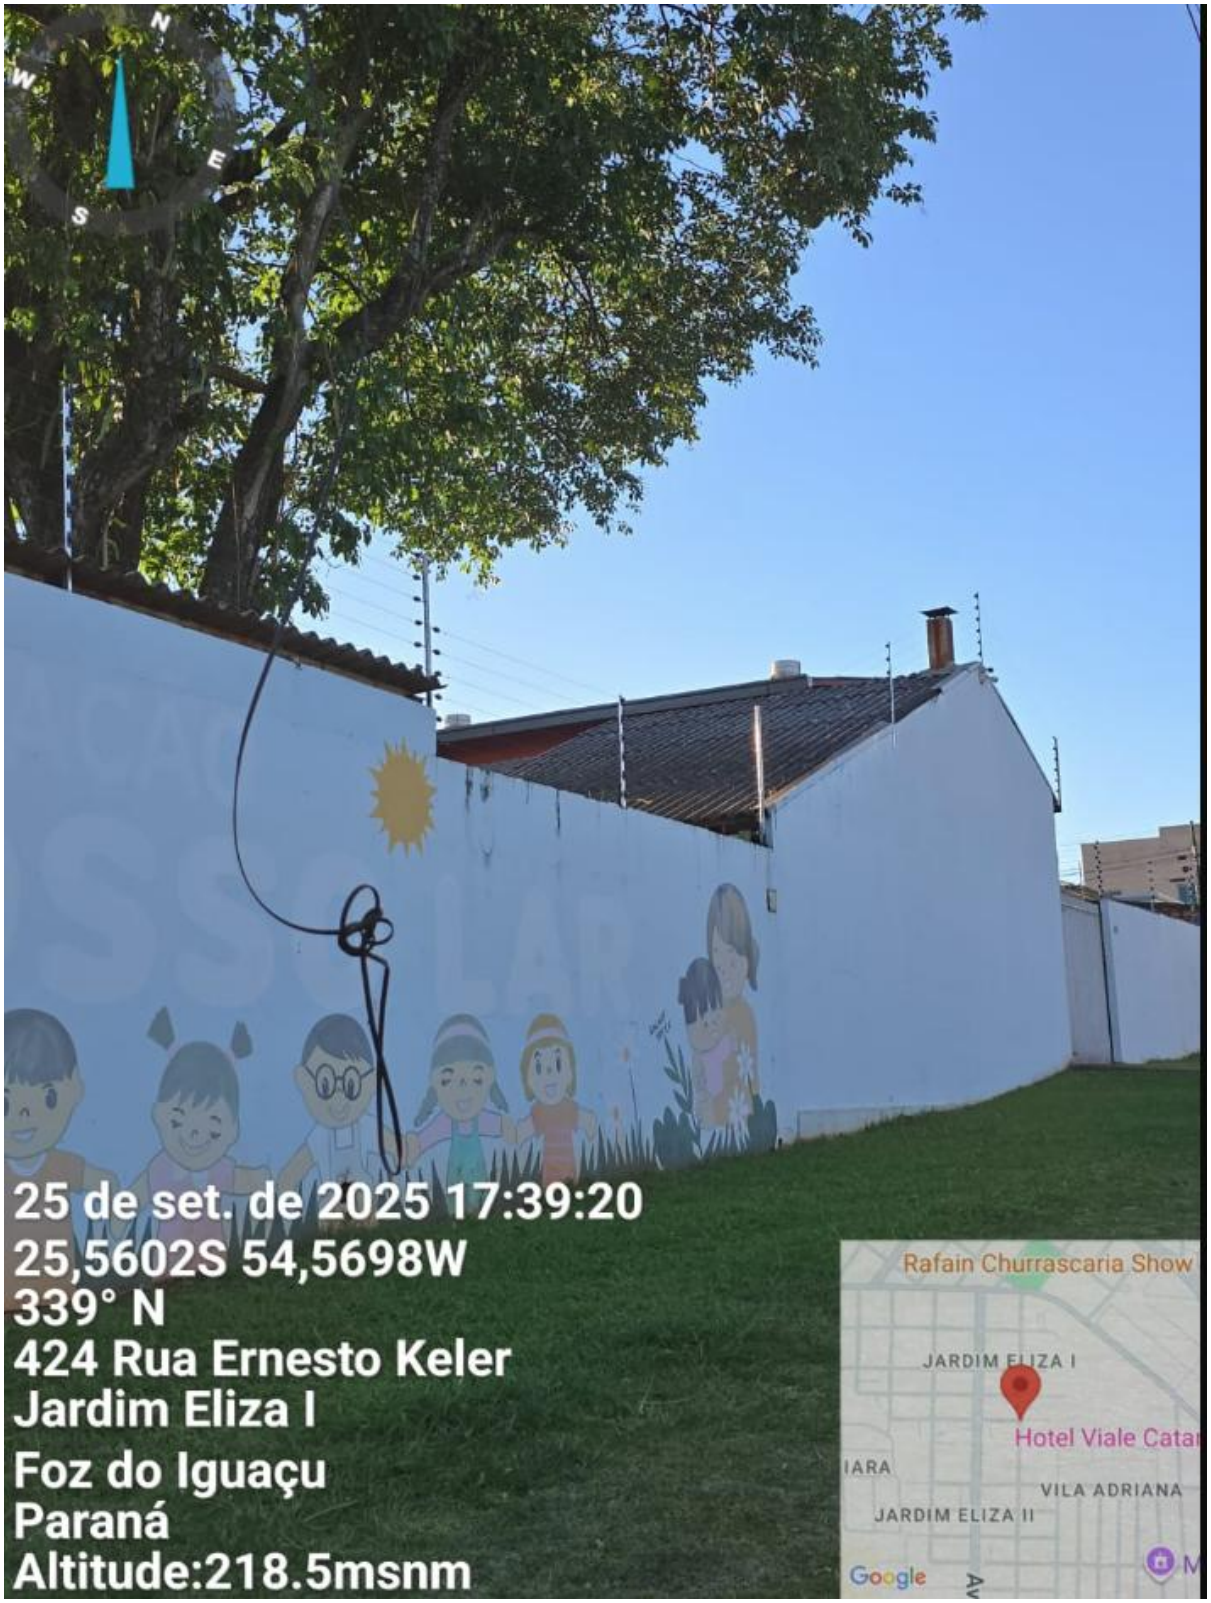

Assinado por 1 pessoa: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/140A-E812-0DA8-6A13 e informe o código 140A-E812-0DA8-6A13

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 140A-E812-0DA8-6A13

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 16/12/2025 12:55:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/140A-E812-0DA8-6A13