Re: Encaminha of. 1469/2022

"Sanepar Foz do Iguacu" <secretariafozdoiguacu@sanepar.com.br> September 13, 2023 at 3:07 PM
To: "Samantha Ziemann de Souza Lima" <samantha@fozdoiguacu.pr.leg.br>, protocolo.camara@fozdoiguacu.pr.leg.br

---

Olá!

Segue para conhecimento, informação referente a recomposição do pavimento da Travessa Poá, 50 esquina com Av. República Argentina, bairro Campos do Iguaçu executada em 19/10/2022. A resposta não será formalizada devido ao tempo decorrido, porém a solicitação foi atendida.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Em sex., 7 de out. de 2022 às 13:29, Samantha Ziemann de Souza Lima <samantha@fozdoiguacu.pr.leg.br> escreveu:

> À
> SANEPAR em Foz do Iguaçu
>
> Pelo presente encaminhamos, para protocolo, o ofício nº 1469/2022-GP, subscrito pelo Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Sr. Ney Patrício, o qual envia o Requerimento n. 1076/2022, de autoria do Ver. João Morales.
>
> Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.
>
> Att,

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente;
2 – À disposição no SAPL.

Em 18/09/2023

--

Helena Maria Alves Ternus
Secretaria - GRFI

Gerência Regional Foz do Iguaçu – GRFI

Contatos: +55 45 3521-4656

Missão: *Assegurar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.*

Visão: *Universalizar o saneamento ambiental, com excelência, em todos os Municípios atendidos, comprometida com a satisfação dos clientes.*

Propósito: *Saúde e Sustentabilidade para a Sociedade.*

Política de Sustentabilidade: *Estabelecer diretrizes para Buscar a Sustentabilidade Ambiental e de Recursos Hídricos, a Responsabilidade Social e Econômica nas nossas atividades. A Política de Sustentabilidade está disponível no site da Sanepar/investidores/Políticas (Clique aqui).*

Ou faça a leitura do QR code para ler na íntegra nossa Política de Sustentabilidade.

uc

Sanepar

Companhia de Saneamento do Paraná
www.sanepar.com.br

PROTOCOLO
Fls. 1
Mov. 1
INTEGRADO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro:	SANEPAR
Em:	10/10/2022 10:03
CNPJ Interessado	75.914.051/0001-28

Protocolo:

19.581.564-0

Interessado 1:	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Interessado 2:	-
Assunto:	SANEAMENTO BASICO
Cidade:	FOZ DO IGUACU / PR
Palavras-chave:	MANUTENCAO DE REDES
Nº/Ano	1469/2022
Detalhamento:	CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU OF. 1469/2022 - REQ. 1076/2022 OBRAS BRO CAMPOS DO IGUAÇU
Código TTD:	-

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

Ofício nº 1469/2022-GP

Foz do Iguaçu, em 6 de outubro de 2022.

Ao Senhor
Nilton Luiz Perez Mollinari
Gerente Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu

Assunto: **Encaminha requerimento**

Senhor Gerente,

Pelo presente encaminhamos o Requerimento nº 1076/2022, de autoria do Vereador João Morales, aprovado em Sessão Ordinária levada a efeito no dia 5 de outubro corrente, o qual solicita à Gerência Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu informações sobre o término da obra da Travessa Poá, no Bairro Campos do Iguaçu, conforme especifica.

Atenciosamente,

NEY PATRICIO
Presidente

sz

Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 10/10/2022 10:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c94ee18e66347dbb7548db32a6e52d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 2

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO N° 1076/2022

Requer da Gerência Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu informações sobre o término da obra da Travessa Poá, no Bairro Campos do Iguaçu, conforme especifica.

Senhor Presidente,

O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s) requer(em) a Vossa Excelência, ouvida a Casa, o envio de expediente ao Gerente Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis informações sobre o término da obra da Travessa Poá, n° 50, e sua esquina com a Avenida República Argentina, no Bairro Campos do Iguaçu, conforme fotos anexas, especificando qual o cronograma para o término da obra.

JUSTIFICATIVA

Desde já manifestamos que é uma prerrogativa do Poder Legislativo o acompanhamento e a fiscalização dos atos da Administração Pública, principalmente quando se tratar da busca pela garantia dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Economicidade, Razoabilidade, Finalidade, Motivação e atendimento do interesse público.

Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2022.

João Morales
Vereador

APROVADO
S. S. em 05 / 10 / 22
Presidente

Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 10/10/2022 10:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c94ee18e66347dbb7548db32a6e52d**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 2



Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Helena Maria Alves Ternus** em: 10/10/2022 10:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8c94ee18e66347dbb7548db32a6e52d**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 3

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

DO/GGSO/GRFI-GER.REG.FOZ DO IGUACU

Protocolo:	19.581.564-0
Assunto:	CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU OF. 1469/2022 - REQ. 1076/2022 OBRAS BRO CAMPOS DO IGUAÇU
Interessado:	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Data:	13/10/2022 16:15

DESPACHO

À
GPOSO
Segue para conhecimento.
Acreditamos ser obra da GPOSO.
Favor providenciar resposta

Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Nilton Luiz Perez Mollinari** em: 13/10/2022 16:15. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4d40a91f4c06559b7bbefb707ac2db48**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 4

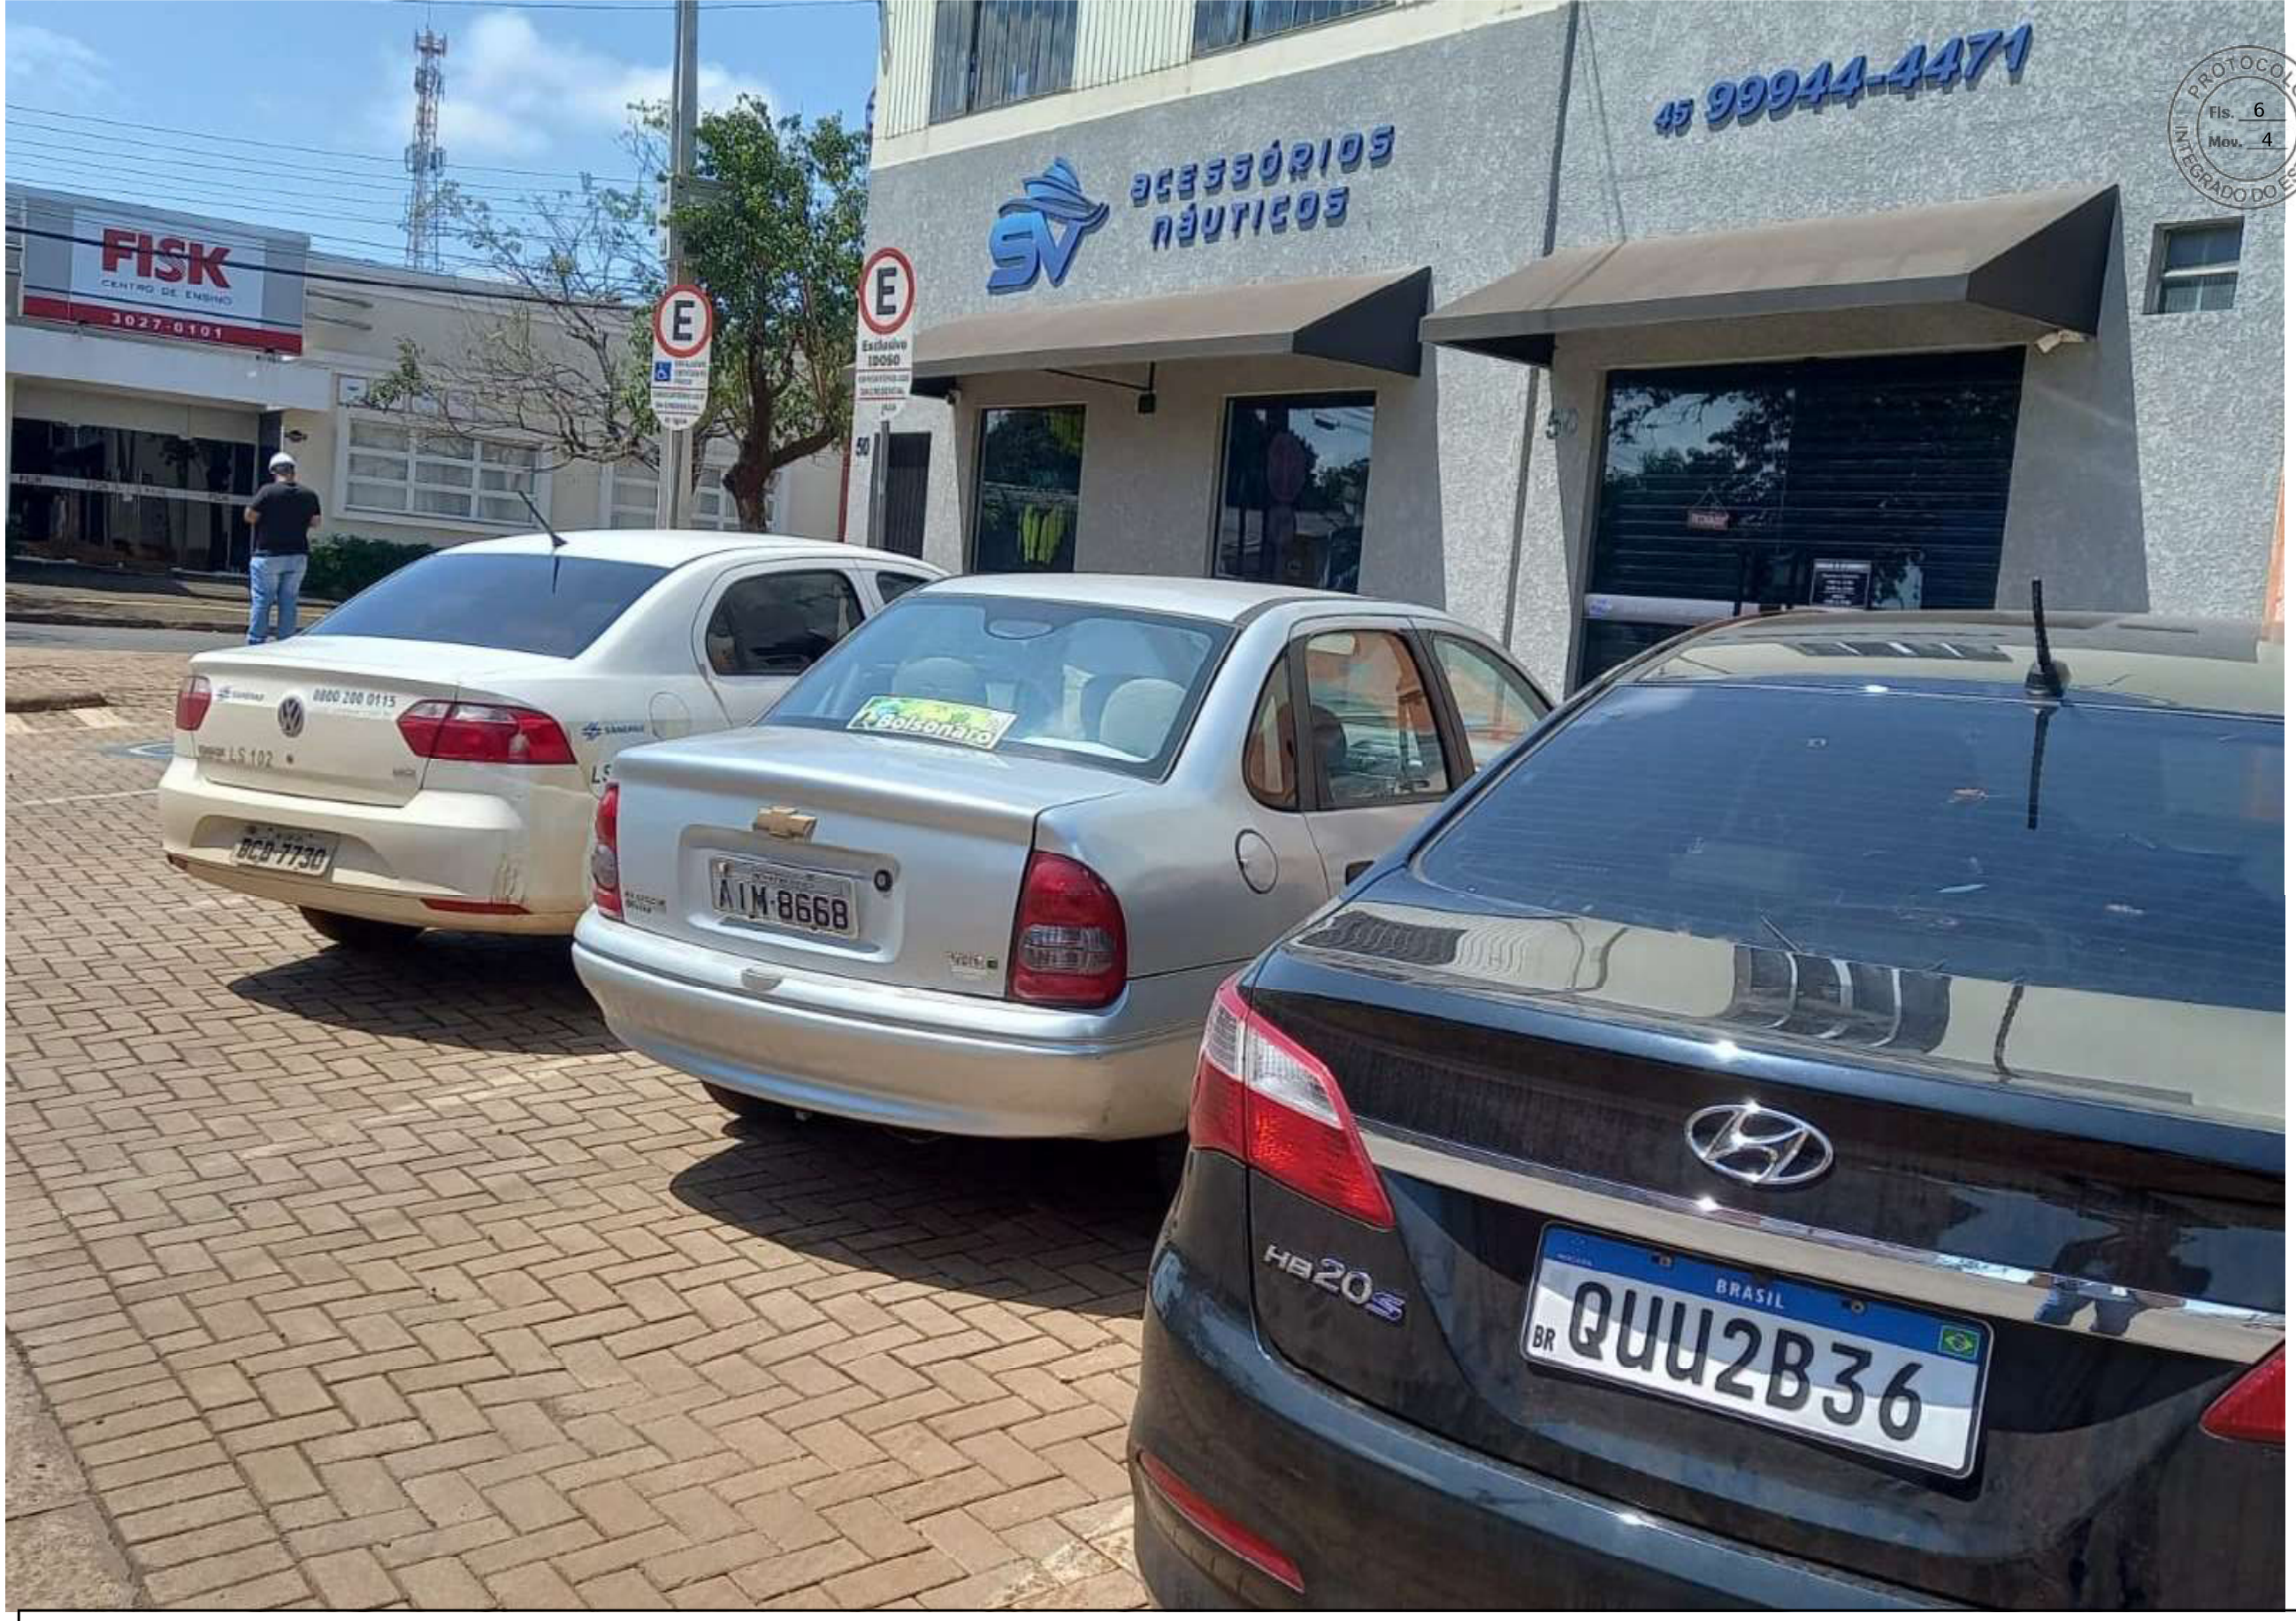

Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Evori Roberto Patzlaff** em: 19/10/2022 16:48**.** A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **1411ad3ba5e13d9bf70fcbbc4db9a1ae**.



PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7
Mov. 5

Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Evori Roberto Patzlaff** em: 19/10/2022 16:48. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6d158768e16223113af004d794191161**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 8
Mov. 6

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

DI/GPOSO-COORD. OBRAS E SANEAMENTO RURAL

Protocolo:	19.581.564-0
Assunto:	CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU OF. 1469/2022 - REQ. 1076/2022 OBRAS BRO CAMPOS DO IGUAÇU
Interessado:	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Data:	19/10/2022 16:48

DESPACHO

Reclamação atendida reposição de calçada.

Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Evori Roberto Patzlaff** em: 19/10/2022 16:48. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ceac47960ef8a679e340dd65540f7433**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 14
Mov. 10

SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR

SANEPAR/09306 - DI/GPOSO-COORD. OBRAS E SANEAMENTO

Protocolo:	19.581.564-0
Assunto:	CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU OF. 1469/2022 - REQ. 1076/2022 OBRAS BRO CAMPOS DO IGUAÇU
Interessado:	CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Data:	08/05/2023 15:57

Certidão

O sistema eProtocolo certifica, que o usuário Evori Roberto Patzlaff - XXX.XXX.599-15 enviou o(s) arquivo(s) Mov. [9] para o e-mail: helenaalves@sanepar.com.br pelo sistema eProtocolo, em 08/05/2023 15:57, protocolo número 19.581.564-0.

Inserido ao protocolo **19.581.564-0** por: **Sistema eProtocolo** em: 08/05/2023 15:57. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ffea6709ce149c48cd51e474adc32d22**.